

IUTA Zertifikat

Reinigungsleistung eines Raumluftreinigers im Partikelgrößenbereich von Viren und exhalieren Tröpfchen

Kunde ProActiveAir
Raumluftreiniger ProActiveAir
Zertifikat und Bericht UN2-201110-T5599900-318


Versuchsparameter

Prüfkammer 29,3 m³ gemäß GB/T 18801-2015
Prüfaerosole Kaliumchloridpartikel (KCl) und Paraffinöltröpfchen
Messtechnik DMA (TSI 3080/3081), CPC (TSI 3776),
OPC (Palas welas 2000), APS (TSI 3321)

Testergebnisse

Clean Air Delivery Rate (CADR) für verschiedene Partikelgrößenbereiche

KCl (0,12 µm)	Paraffinöl (0,2 – 0,5 µm)	KCl (0,5 – 1 µm)
315 m ³ /h	306 m ³ /h	300 m ³ /h

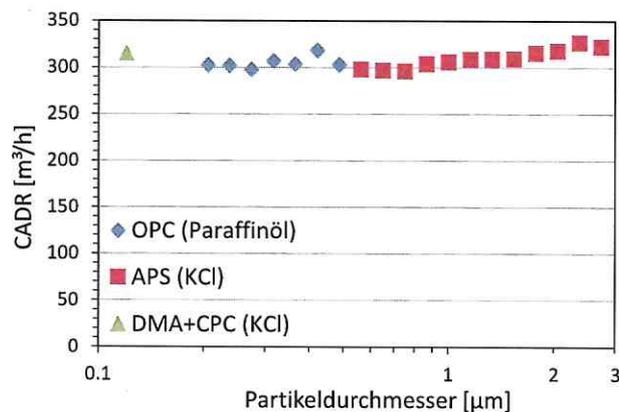

Partikelgrößen aufgelöste CADR des Luftreinigers

Duisburg, 30. November 2020

Geschäftsführung

Bereichsleiter Luftreinhaltung & Filtration